


Uwaga, woda do spożycia z wodociągu Rudno wykazuje zanieczyszczenia bakteriami grupy coli!

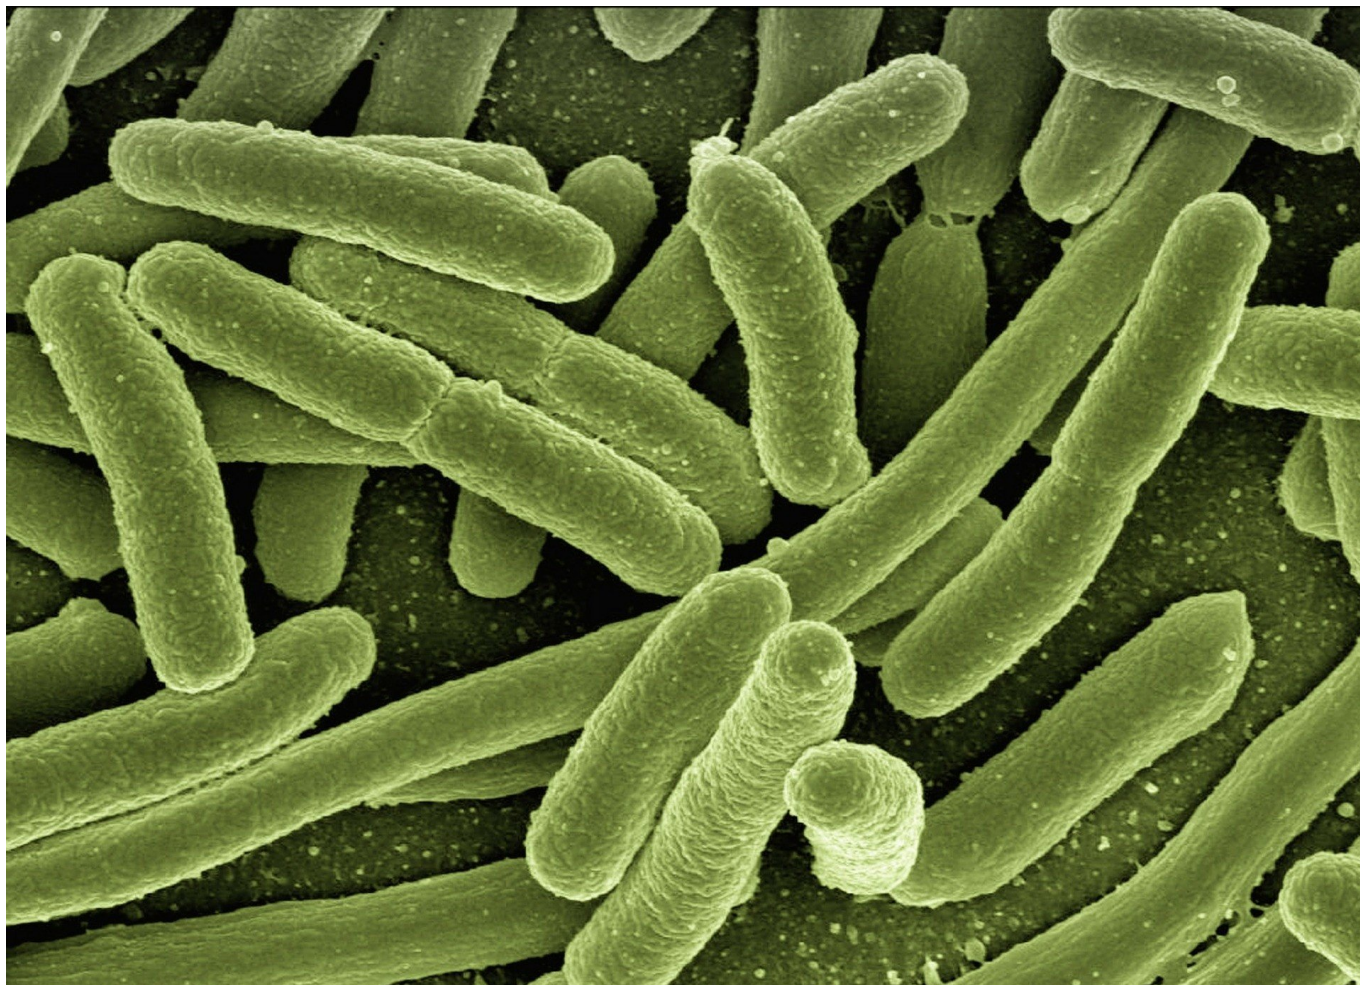

Woda do spożycia z wodociągu Rudno wykazuje zanieczyszczenia bakteriami grupy coli dotyczy miejscowości Rudno I, Rudno II, Rudno III, Radcze, Rudzieniec, Brzozowy Kąt, Wiski, Woroniec i Romaszki.


Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków. Prosimy nie używać jej także do mycia zębów, kąpieli, przemywania otwartych ran.

Niestety zagotowanie wody nie wystarcza do wyeliminowania bakterii.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie ul. Lubartowska 4a, numer telefonu: 83 355 20 06

Drodzy mieszkańcy wsi Brzozowy Kąt, Wiski i Woroniec, w dniu dzisiejszym (1 marca), Strażacy będą rozwozili wodę w 5 litrowych butelkach. Od jutra pod Remizą OSP w Brzozowym Kącie ustawiony zostanie punkt dystrybucji wody pitnej. W miarę możliwości woda będzie rozwożona do każdego gospodarstwa.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
Międzygminnego Związku Komunalnego
z siedzibą w **Parczewie**
21-200 Parczew, ul. Lubartowska 4a
tel. (083) 355-20-06, tel./fax (083) 355-20-07
NIP: 539-13-95-639

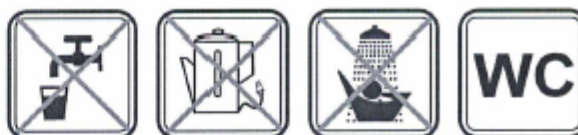

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH !

**Woda do spożycia z wodociągu Rudno
wykazuje zanieczyszczenia bakteriami grupy coli**

**dotyczy miejscowości Rudno I, Rudno II, Rudno III, Radcze, Rudzieniec,
Brzozowy Kąt, Wiski, Woroniec, Romaszki**

Woda z kranu **nie może** być przeznaczona do picia i **przygotowywania posiłków!**

- Woda z kranu **nie może** być przeznaczona do picia
- Woda z kranu **nie może** być przeznaczona do przygotowywania posiłków, mycia zębów oraz przemywania otwartych ran
- Zagotowanie wody z kranu **NIE** wystarcza!
- Woda z kranu nie może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia
- Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia, zostanie przekazana informacja o odwołaniu ostrzeżenia.

Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

W przypadku pytań, prosimy do kontakt:

Zakład Usług Wodnych
Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie
ul. Lubartowska 4a tel.: 833552006

[Komunikat do pobrania w formacie PDF](#)